



08.02.2012 № 16/П4/2/82

Директору
ООО «Промэнерго»

Есауловой Т.Ф.

Об опытной эксплуатации
оборудования связи


Уважаемая Татьяна Федоровна!

В период с «30» октября 2011 г. и по настоящее время на ПС 220 кВ «Кировская» включен в опытно-промышленную эксплуатацию полукomплект аппаратуры АКСТ «Линия-Ц» РЕ1.223.006-01.3.1.719 ПРМ 304-312 / ПРД 344-356 кГц в варианте совместной работы с аппаратурой АВС-3-1. Аппаратура установлена в комнате узла связи ОПУ, питающее напряжение ~220В подается от ИБП «ELTECO» PS 50NRS авт. SF-12 установленного в комнате узла связи ОПУ. АКСТ «Линия-Ц» подключена к АТС типа «Протон-ССС» серии Вектор.

Аппаратура АКСТ «Линия-Ц» является обратным концом по ВЧ-тракту для аппаратуры АВС-3-1 заводской № 00710393, 1993 года выпуска ПРМ 344-356 кГц, ПРД 304-316 кГц установленной на ПС «Азот».

Конфигурация аппаратуры: три 4-х проводных канала ТЧ 0,3-3,4 кГц без модемов телемеханики с номинальными уровнями по приему/передаче +4,3/-13 дБ соответственно.

За период ОПЭ аппаратура показала высокую стабильность в работе и обеспечила высокое качество телефонной связи. Широкие возможности программного обеспечения позволили настроить АКСТ «Линия-Ц» в соответствии с конфигурацией аппаратуры АВС-3-1, непосредственно на месте проведения пусконаладочных работ в кратчайшие сроки.

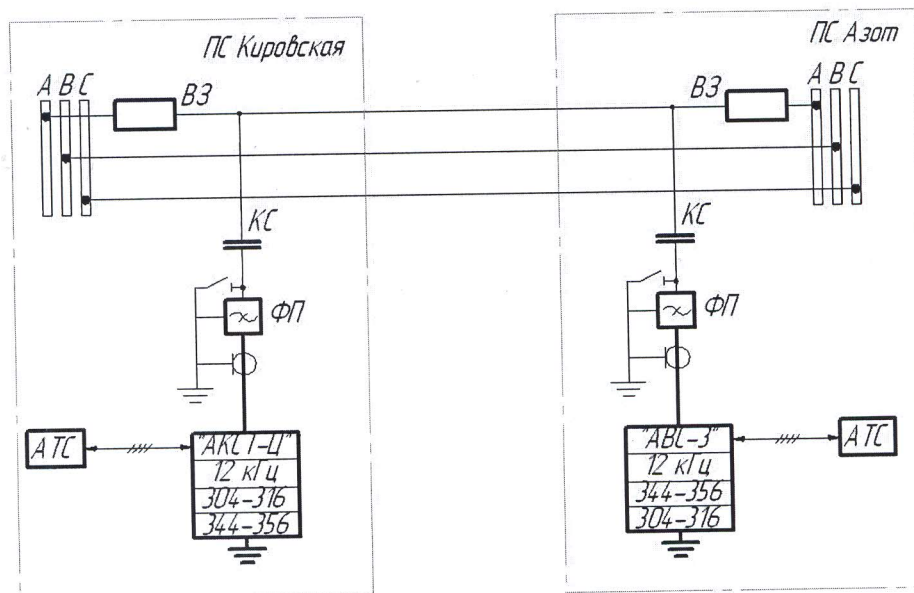

По результатам опытно-промышленной эксплуатации можно рекомендовать применение аппаратуры АКСТ «Линия-Ц» в варианте совместной работы с аппаратурой ВЧ-связи других производителей на объектах ОАО «ФСК ЕЭС» в режиме «обратных концов».

Заместитель директора-
Главный инженер

М.В. Корнеев